

C-SERIEN

19" RACKCENTRAL FÖR I/O KORT



BESKRIVNING

C-4 19" kopplingsbox i svart plåt -3HE- med 2st våningar och plats för 4 stycken I/O – kort och 14st L-moduler/DSS.

C-3 19" kopplingsbox i svart plåt -3HE- med 1st våning och plats för 2 stycken I/O – kort och 7st L-moduler/DSS

C-2 19" kopplingsbox i svart plåt -2HE- med 1st våning och plats för 2 stycken I/O – kort och 7st L-moduler/DSS.

Utdragbara hyllor för montage av kort eller centralenhet. Lenel korten monteras på förmonterade distanser med medföljande M3 skruv, S4 kort och Gallagher kort monteras på hål bilder där medföljande distanser monteras.

Kabelgenomförning på baksidan med kabelfäste för att fixera inkommande kabel. T-fäste för att avlasta kopplingskablar finns på alla sidor där korten monteras.

Är försedd med sabotagebrytare som larmar när frontluckan öppnas.




C-4 INSIDA

E-NUMMER	MODELL	BESKRIVNING	STORLEK (HxBxD)
5013118	C-4	Rackcentral med 4st platser för LNL/S4/ Gallagher kort	132x480x360
5013120	C-3	Rackcentral med 2st platser för LNL/S4/ Gallagher kort	132x480x360
5013119	C-4	Rackcentral med 2st platser för LNL/S4/ Gallagher kort	88x480x360

MONTERING


INKOMMANDE KABLAR MONTERAS ENLIGT BILD 3. KABLAR FÄSTES I BAKSIDANS KANTER I OCH I HYLLPLANETS BAKKANT. KABELN SKALL HA EN SVAG BÅGE NÄR DEN HAR RÄTT LÄNGD. VÄLJ GÄRNA ATT GÖRA BÅGARNAS ÅT OLIKA HÅLL FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR TRASSEL. VIKTIGT ATT KABELN INTE ÄR UPPSKALAD HÄR UTAN HAR MANTELN ÄR KVAR FÖR ATT INTE TRASSLA SIG NÄR HYLLAN DRAS IN OCH UT. SKALNINGEN AV KABELN GÖRS SEDAN FRAMFÖR DE TVÅ STRIPS SOM HÅLLER KABELN SÄKERT PÅ PLATS. STRIPA SEDAN IHOP 10 PARS KABLARNA ENLIGT BILDEN.

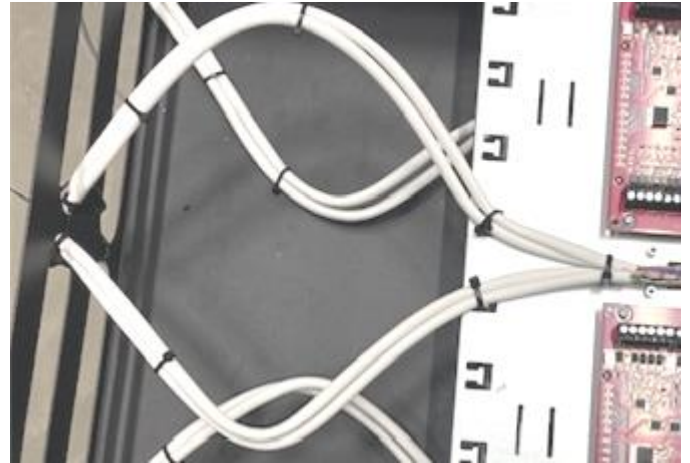

PROVA ATT HYLLPLANEN GÅR ATT BRA IN OCH UT UTAN ATT KABLARNA TRASSLAR SIG. DE SKALL LÄGGA SIG FINT SOM PÅ BILD 4. VID BEHOV JUSTERA.

MONTERA KORTEN OCH KOPPLA IN KABLAR OCH ANVÄND T-FÄSTENA FÖR ATT SÄKRA KABLAGE.

SPM/DSS MODULER MONTERAS PÅ DE 15ST SLITFÖRSEDDA PLATSERNA

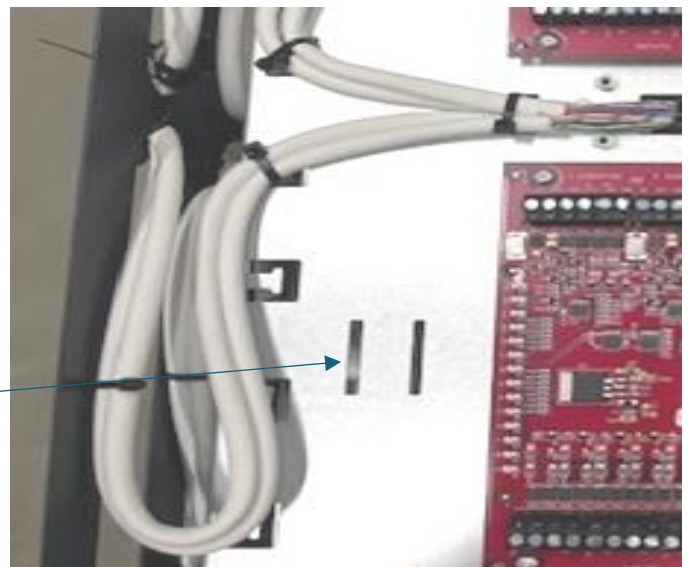


LENEL KORT MONTERAS PÅ DE FÖRMONTERADE
DISTANSERNA. M3 SKRUV MEDFÖLJER.

S4 KORTEN MONTERAS MED MEDFÖLJANDE
DISTANSER SOM MONTERAS PÅ DISTANS-BULTARNA
SOM ÄR BLÅMARKERADE. 
TVÅ KORT PLATSER PER HYLLPLAN

GALLAGHER KORTEN MONTERAS MED MEDFÖLJANDE
DISTANSER SOM MONTERAS PÅ DISTANS-BULTARNA
SOM ÄR RÖDMARKERADE. 

SPM / DSS MODULER
MONTERAS PÅ DE 15ST
SLITSFÖRSEDDA PLATSERNA

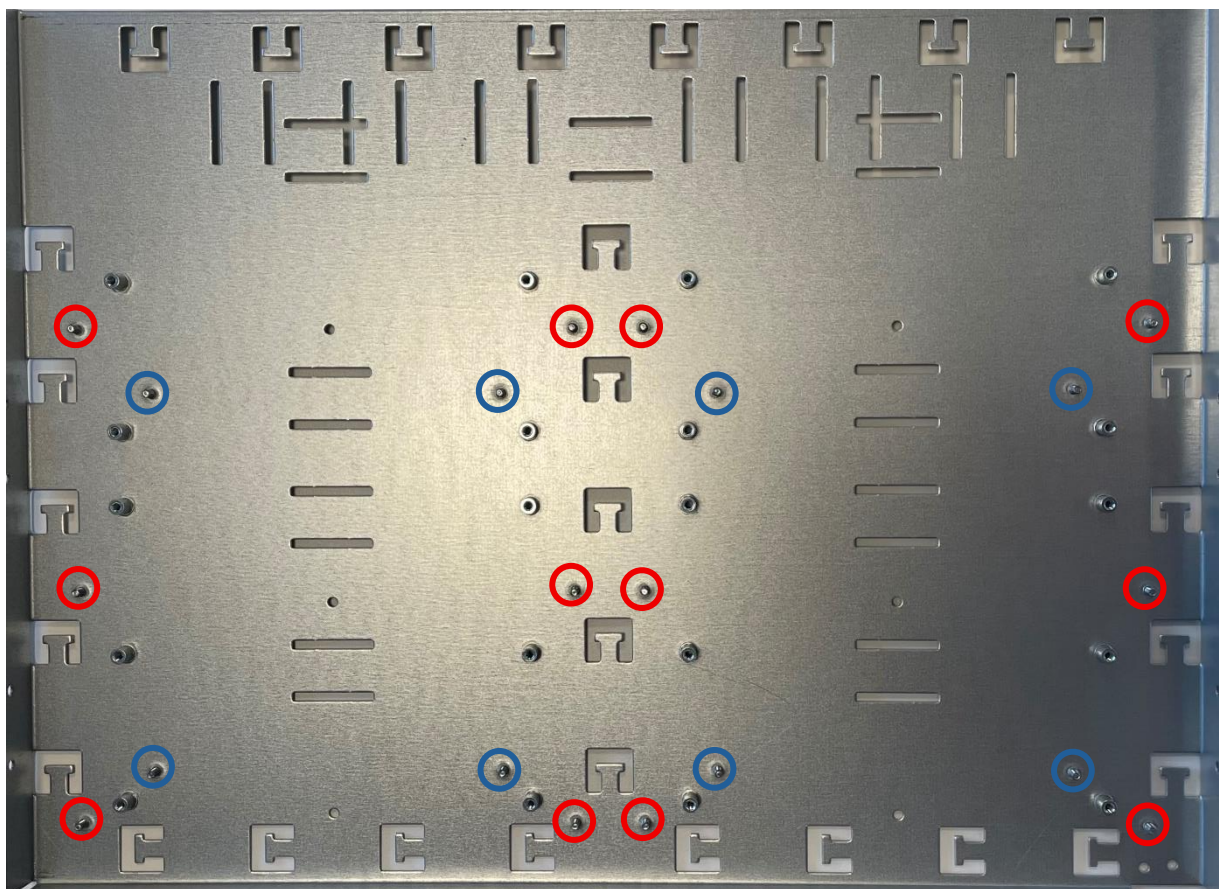

MONTERINGS EXEMPEL

